


L.p.	I			II		III			IV		V		VI		bud. nr dz.																			Uwagi						
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O		P	Ø1	i1	L1	Ø2	i2	L2	Ø	i3	L3	Ø4	i4	L4	Ø5	i5	L5	Ø6	i6		L6					
1.	S 37c			S 37b/1		S 37b/2		S 37b/3								160	0,5%		50,0m		160		1,5%		19,9m		160		1,5%		19,2m				włączenie do S 37c 10 cm nad dnem					
	137,60	135,88	135,98	137,60	136,01	137,90	136,31	137,85	136,60																															
2.	S 109			S 109/1		S 109/2		S 109/3		S 109/4		S 109/5		dz.nr 44		160	1,5%		4,0m		160		1,5%		50,0m		160		1,5%		50,0m		160		1,5%		11,8m		włączenie do S 109 kaskadą z kablem telekom., wodoc. 90 i światłowodem	
	137,50	135,00	135,96	137,70	136,06	138,70	136,77	138,95	137,52	139,00	137,72	139,10	137,90																											
3.	S 68			S 68/1		S 68/2								dz.nr		160	1,5%		3,0m		160		1,5%		6,9m										160	1,5%		37,6m		włączenie do S 68 kaskadą kolizja z wodoc. 40
	136,80	134,02	134,87	136,80	134,92	136,80	135,02							136,88			135,58																							
4.	S 69			S 69/1		S 69/2		S 69/3						dz.nr 6/6		160	1,5%		2,0m		160		1,5%		11,8m		160		1,5%		35,2m				160	1,5%		2,5m		włączenie do S 69 kaskadą kolizja z wodoc. 40
	136,87	133,89	134,42	136,87	134,45	136,40	134,63	136,50	135,16					136,50			135,20																							
5.	S 38a			S 38a/1		S 38a/2		S 38a/3		S 38a/4		S 38a/5		dz.nr 176/2		160	1,0%		2,0m		160		1,0%		35,9m		160		1,0%		50,0m		160		1,5%		15,7m		włączenie do S 38a 19 cm nad dnem kolizja z wodoc. 32	
	136,65	134,26	134,45	137,10	134,47	137,10	134,83	137,10	135,33	137,10	135,41	137,10	135,65																											
6.	S 38a/5			S 38a/6										dz.nr 176/2		160	1,5%		12,2m																160	1,5%		1,0m		włączenie do S 38a/5 w dno studni kolizja z wodoc. 32
	137,10	135,65	135,65	137,10	135,83									137,10			135,85																							
7.	S 41			S 41/1		S 41/2		S 41/3		S 41/4		S 41/4'		dz.nr 178/4		200	0,5%		5,4m		200		0,5%		50,0m		200		0,5%		50,0m		200		0,5%		24,0m		włączenie do S 41 15 cm nad dnem	
	137,00	134,38	134,53	137,00	134,56	136,50	134,81	135,90	135,06	135,95	135,15	136,80	135,51																											
8.	S 41/4'			S 41/4'										dz.nr 178/4		160	1,5%		3,1m																160	1,5%		2,3m		włączenie do S 41/4'
	136,80	135,51	135,51	136,80	135,56																																			
9.	S 109			S 109/1										dz.nr		160	1,5%		2,0m																160	3,0%		16,8m		włączenie do S 109 kaskadą z kablem telekom. i światłowodem
	137,20	134,28	135,73	137,20	135,80									137,53			136,30																							

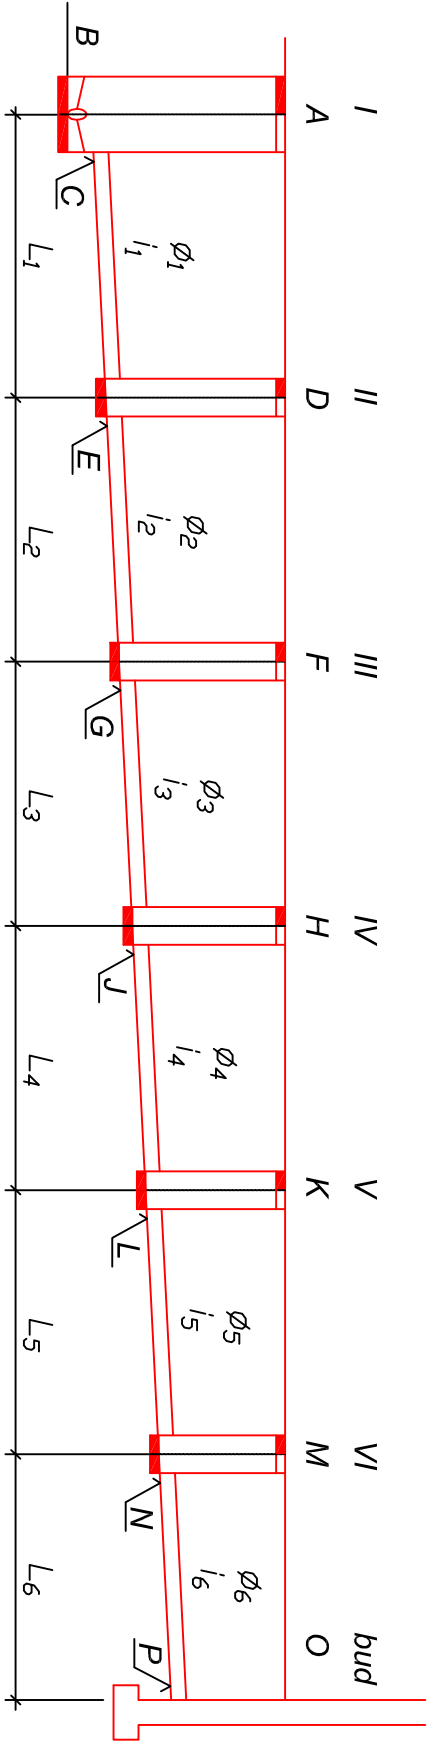

OBIEKT Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Staroźreby - Góra Nowa i rozbudowa wodociągu z przyłączami w Sarzyn, Przedbórz, Zdział Wielki i Góra Nowa gm. Staroźreby.					NR UMOWY
ZAMAWIAJĄCY URZĄD GMINY STAROŹREBY					BRANŻA sanitarna
NAZWA RYSUNKU PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE					SKALA -
	NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Kazimierz Piasek	6/85	sanitarna		08.2009
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Makowski	28/98	sanitarna		NR RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. Anna Szatkowska	MAZ/0223/ /PWOS/09	sanitarna		