


L.p.	I			II		III			IV		V		VI		bud. nr dz.								Uwagi											
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	D	P	Ø1	i1	L1	Ø2	i2	L2	Ø3		i3	L3	Ø4	i4	L4	Ø5	i5	L5	Ø6	i6	L6
1.	S 26			S 26/1		S 26/2								dz.nr 26		160	1,5%	10,3m	160	1,5%	27,1m							włączenie do S26 44cm w dno,kolizja z kablem telekom., wodoc. 110 i światłowodem						
	141,70	138,60	138,67	141,30	138,82	140,60	139,23							140,60	139,35																			
2.	S 27			S 27/1		S 27/2								dz.nr 30		160	1,5%	2,0m	160	1,5%	41,3m							włączenie do S 27 22 cm nad dnem kolizja z kablem telekom., wodoc. 110 i światłowodem						
	140,90	137,85	138,07	140,90	138,10	140,00	138,72							140,00	138,75																			
3.	S 29			S 29/1		S 29/2		S 29/3		S 29/1				dz.nr 31		200	0,5%	2,0m	200	0,5%	31,4m	200	0,5%	50,0m	160	1,5%	9,5m							włączenie do S 29 3 cm nad dnem kolizja z kablem telekom., wodoc. 110 i światłowodem
	139,90	136,63	136,66	139,90	136,69	139,50	136,85	138,50	137,10	138,60	137,28			138,60	137,35																			
4.	S 31			S 31/1		S 31/2								dz.nr 33		160	1,5%	2,0m	160	1,5%	31,3m							włączenie do S 31 20 cm nad dnem kolizja z kablem telekom., wodoc. 110 i światłowodem						
	139,20	136,39	136,59	139,20	136,62	138,40	137,09							138,40	137,15																			
5.	S 105			S 105/1		S 105/2		S 105/3						dz.nr 166/4		160	1,5%	2,0m	160	1,5%	43,2m	160	1,5%	50,0m							włączenie do S 105 kaskada			
	137,30	134,46	135,26	137,30	135,30	137,45	135,95	137,94	136,70																									
6.	S 108			S 108/1										dz.nr 165/1		160	1,5%	2,0m							włączenie do S 108 kaskada									
	138,70	135,80	137,10	138,70	137,12									138,68	137,40																			
7.	S 107			S 107/1		S 107/1								dz.nr 166/2		160	1,5%	2,0m	160	1,5%	31,8m							włączenie do S 107						
	137,80	135,04	136,05	137,80	136,07	137,80	136,55																											
8.	S 37c			S 37b/4		S 37b/5								dz.nr 41		160	1,5%	2,0m	160	1,5%	29,2m							włączenie do S 37c 10 cm nad dnem						
	137,60	135,88	136,37	137,60	136,40	138,14	136,84																											
9.	S 39			S 39/1		S 39/2		S 39/3						dz.nr 177		160	1,5%	2,0m	160	1,1%	50,0m	160	1,1%	49,1m							włączenie do S 39 10 cm nad dnem kolizja z kablem telekom., wodoc. 32			
	137,00	134,19	134,33	137,00	134,36	137,00	134,91	137,00	135,45					137,00	135,76																			

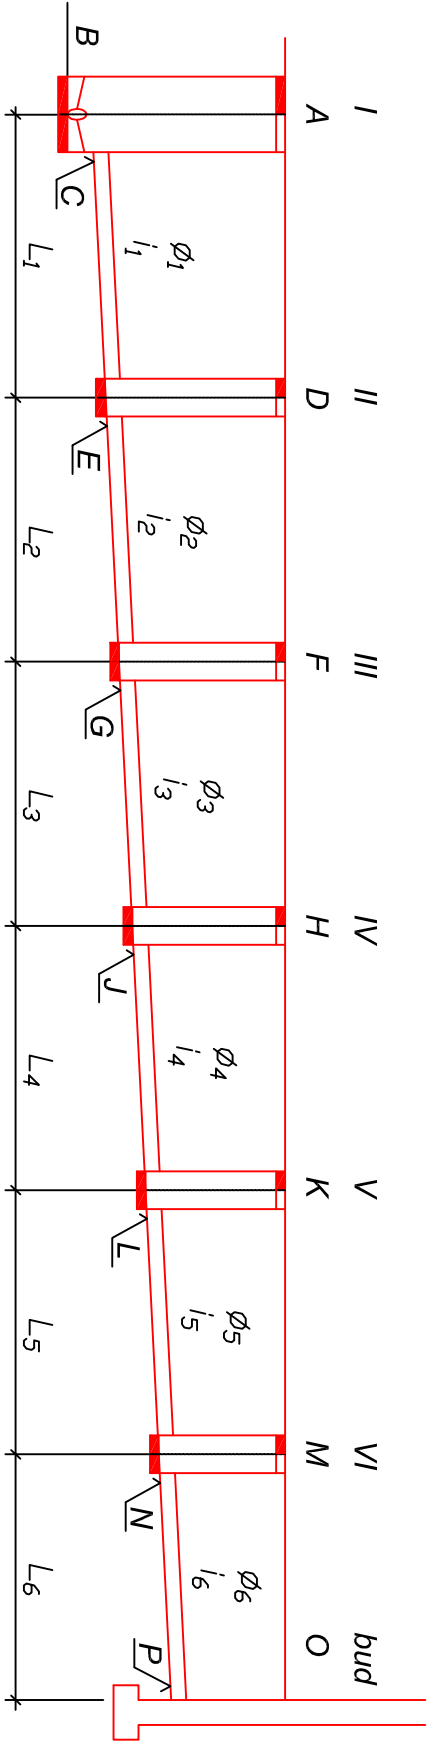

UWAGA:  
studnie I Ø1000mm  
studnie II-VI Ø425mm

OBJEKT Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Starożrebry - Góra Nowa i rozbudowa wodociągu z przyłączami w Sarzyn, Przedbórz, Zdział Wielki i Góra Nowa gm. Starożrebry.										NR UMOWY	
ZAMAWIAJĄCY URZĄD GMINY STAROŻREBY										BRANŻA sanitarna	
NAZWA RYSUNKU PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE										SKALA -	
				NAZWISKO		NR UPR.		SPECJALNOŚĆ		PODPIS	
PROJEKTOWAŁ				dr inż. Kazimierz Piasek		6/85		sanitarna		08.2009	
PROJEKTOWAŁ				mgr inż. Andrzej Makowski		28/98		sanitarna		NR RYS.	
OPRACOWAŁ				mgr inż. Anna Szatkowska		MAZ/0223/ /PWOS/09		sanitarna			