L.p.	I			II		III		IV		V		VI		bud. nr dz.																			Uwagi
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	$\emptyset_1$	i_1	L_1	$\emptyset_2$	i_2	L_2	$\emptyset_3$	i_3	L_3	$\emptyset_4$	i_4	L_4	$\emptyset_5$	i_5	L_5	$\emptyset_6$	i_6	L_6	
1.	S 121			S 121/1										dz.nr 27		160	1,5%	2,0m													160	1,5%	5,1m	włączenie do S417 w dno kolizja z kablem telekom. ocieplić styropianem FS30 5cm, szer1m
	144,00	140,00	142,53	144,00	142,56									144,14	142,64																		
2.	S 105			S 105/1		S 105/2		S 105/3						dz.nr 116/2		160	1,5%	2,0m	160	1,5%	29,2m	160	1,5%	18,8m									włączenie do S414 10 cm nad dnem kolizja z gazem przejście pod drgą w rurze ochronnej
	144,35	142,00	142,28	144,35	142,31	144,35	142,75	144,33	143,03																								
3.	S 129			S 129/1		S 129/2		S 129/3		S 129/4				dz.nr 117/1		160	0,5%	15,8m	160	0,5%	50,0m	160	0,5%	28,1m	160	0,5%	36,8m				160	1,5%	8,4m	włączenie do S413 10 cm nad dnem kolizja z gazem przejście pod drgą w rurze ochronnej
	143,60	141,06	141,19	143,40	141,22	143,40	141,47	143,40	141,61	143,40	141,79			143,19	141,92																		
4.	S 108			S 108/1										dz.nr		160	1,5%	2,0m													160	1,5%	9,1m	włączenie do S410 20 cm nad dnem kolizja z kablem telekomunikacyjnym
	142,20	139,20	140,36	142,20	140,39									141,83	140,53																		
5.	S 109			S 109/1										dz.nr		160	1,0%	2,0m	160	1,0%	50,0m										160	1,0%	32,4m	włączenie do S407 20 cm nad dnem kolizja z kablem telekom. i gazociąg.
	141,50	138,52	139,71	141,50	139,74									141,44	140,04																		
6.	S 106			S 106/1										dz.nr 102/21		160	1,5%	12,0m															włączenie do S405 kaskadą kolizja z gazociąg.
	143,65	141,85	141,99	143,65	142,13																												
7.	S 137			S 137/1		S 137/2								dz.nr 103		160	1,5%	4,0m	160	1,5%	11,0m												włączenie do S403 kaskadą
	142,75	141,00	141,10	142,70	141,16	142,70	141,33																										
8.	S 138			S 138/1		S 138/2		S 138/3		S 138/4				dz.nr 2/18		200	0,5%	15,0m	200	0,5%	22,1m	200	0,5%	15,2m	200	0,5%	10,2m						włączenie do S401 kaskadą kolizja z kablem telekom. i gazociąg.
	142,30	139,87	139,95	142,40	140,03	142,90	140,14	142,90	140,22	142,90	140,27																						
9.	S 207			S										dz.nr 102/20		160	1,5%	9,6m		160	1,5%	6,1m											włączenie do S400 kaskadą
	142,40	140,03	140,70	142,65	140,86																												
10.	S 136			S 136/1										dz.nr 102/22		160	1,5%	6,8m															włączenie do S400 kaskadą
	143,10	141,70	141,80	143,15	141,89																												
11.	S 207			S 207/1										dz.nr 102/17		160	1,5%	6,1m													160	1,5%	12,0m	włączenie do S400 kaskadą
	142,40	140,03	140,03	142,65	140,62									142,30	140,80																		

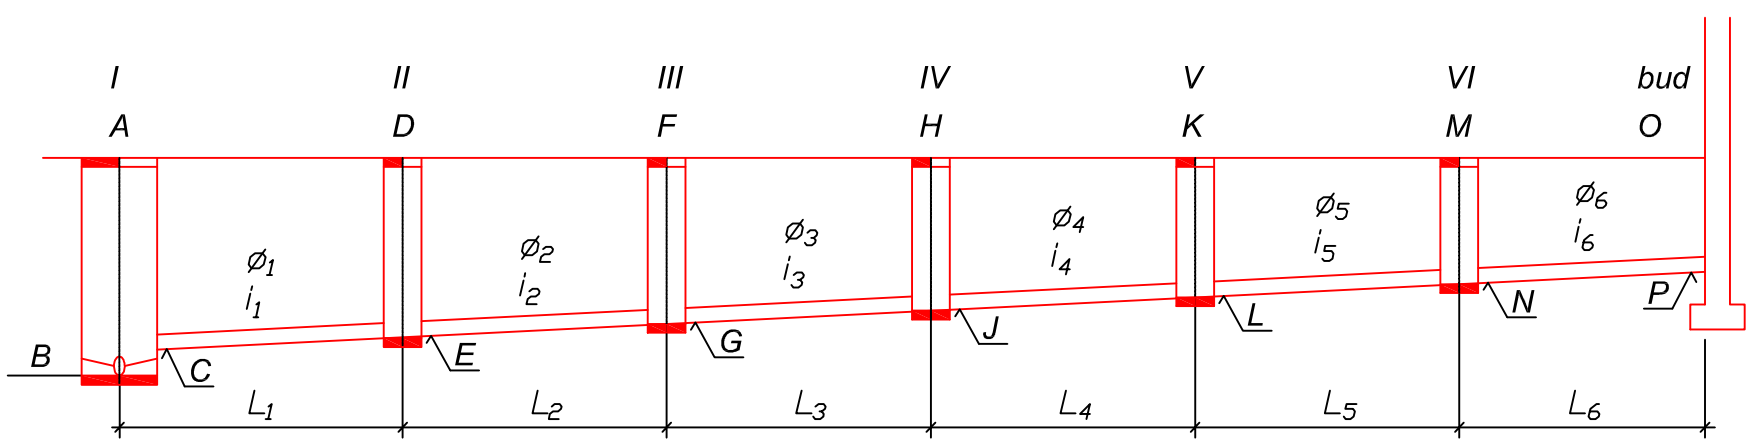

UWAGA:
studnie I ø1000mm
studnie II-VI ø425mm

OBIEKT Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Staroźreby - Góra Nowa i rozbudowa wodociągu z przyłączami w Sarzyn, Przedbórz, Zdziar Wielki i Góra Nowa gm. Staroźreby.

NR UMOWY

ZAMAWIAJĄCY
URZĄD GMINY STAROŹREBY

BRANŻA
sanitarna

NAZWA RYSUNKU
PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

SKALA
-

	NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Kazimierz Piasek	6/85	sanitarna		08.2009
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Makowski	28/98	sanitarna		NR RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. Anna Szatkowska	MAZ/0223/ /PWOS/09	sanitarna		