L.p.	I			II		III		IV		V		VI		bud. nr dz.		$\emptyset_1$	i_1	L_1	$\emptyset_2$	i_2	L_2	$\emptyset_3$	i_3	L_3	$\emptyset_4$	i_4	L_4	$\emptyset_5$	i_5	L_5	$\emptyset_6$	i_6	L_6	Uwagi
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P																			
1.	S 293			S 293/1		S 293/2								dz.nr 120		160	1,5%	2,0m	160	1,5%	49,9m													włączenie do S kaskadą kolizja z wodoc. 110
	139,60	136,68	137,72	139,60	137,75	140,00	138,50																										
2.	S 303			S 303/1		S								dz.nr 134		160	1,5%	5,7m	160	1,5%	4,0m													włączenie do S kaskadą kolizja z wodoc. 40
	141,30	137,73	140,15	141,50	140,24	141,80	140,30																										
3.	S 304			S 304/1		S 304/2								dz.nr 123		160	1,5%	9,4m	160	1,5%	16,0m										160	1,5%	2,0m	włączenie do S kaskadą kolizja z wodoc. 110
	141,60	137,91	138,35	140,80	138,49	140,30	138,73							140,30	138,80																		
4.	S 305			S 305/1		S 305/2		S 305/3						dz.nr 135/2		160	0,4%	6,1m	160	10%	3,6m	160	1,5%	46,5m										włączenie do S kaskadą kolizja z wodoc. 63
	141,30	138,00	139,53	142,00	140,14	142,00	140,50	142,70	141,20																								
5.	S 307			S 307/1		S 307/2		S 307/3						dz.nr 125		160	1,5%	6,0m	160	1,5%	22,8m	160	1,5%	3,9m							160	1,5%	2,0m	włączenie do S 22cm nad dnem. kolizja z wodoc. 110
	141,70	138,26	138,48	141,70	138,57	140,40	138,91	140,40	138,97					140,40	139,00																		
6.	S 308			S 308/1		S								dz.nr 129		160	5%	5,1m	160	8%	10,8m													włączenie do S kaskadą kolizja z kablem telekom. i z wodoc. 40
	141,48	138,46	139,62	141,65	139,88	142,24	140,74																										
7.	S 309			S 309/1		S								dz.nr 130		160	1,5%	2,0m	160	1,5%	3,9m													włączenie do S kaskadą
	141,48	138,59	139,39	141,48	139,42	140,98	139,48																										
8.	S 312			S 312/1		S								dz.nr 131		160	1,5%	11,9m	160	1,5%	4,4m													włączenie do S 9cm nad dnem. kolizja z kablem telekom. i z wodoc. 110 rura przeciskowa stalowa DN300, L=7,0m
	141,70	139,29	139,38	141,12	139,56	141,12	139,62																										
9.	S 313			S 313/1										dz.nr 139/1		160	15%	4,1m													160	17%	7,0m	włączenie do S kaskadą kolizja z wodoc. 110
	141,50	138,99	139,68	142,30	140,30									143,00	141,49																		

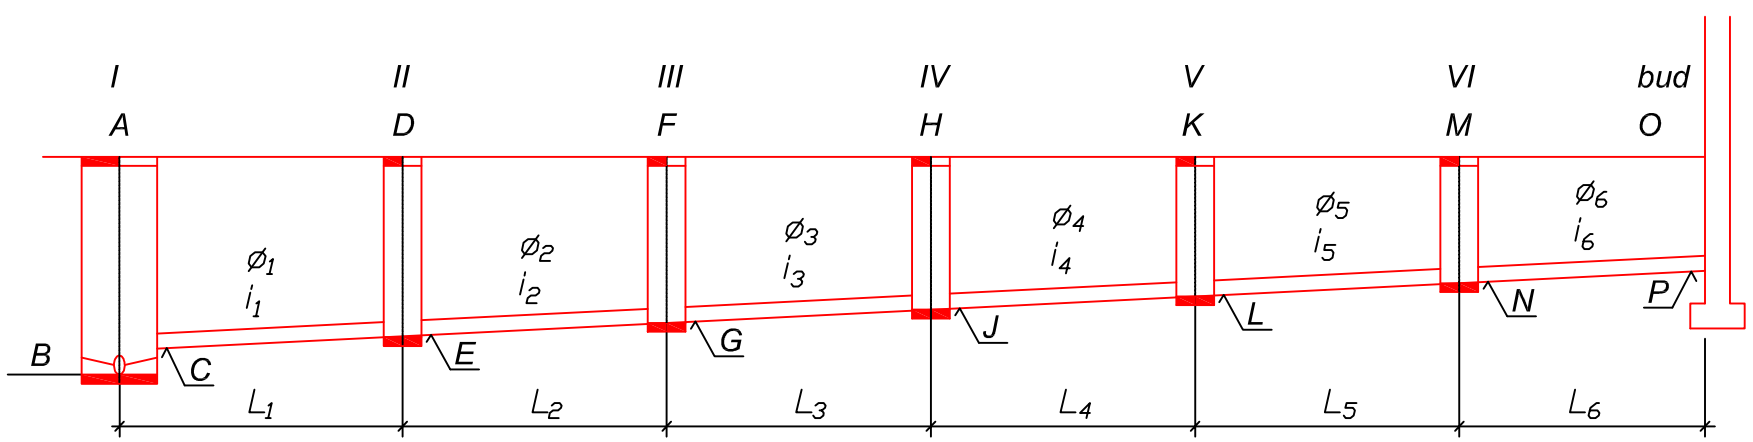

UWAGA:
studnie I ø1000mm
studnie II-VI ø425mm

OBIEKT Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Staroźreby - Góra Nowa i rozbudowa wodociągu z przyłączami w Sarzyn, Przedbórz, Zdziar Wielki i Góra Nowa gm. Staroźreby.

NR UMOWY

ZAMAWIAJĄCY
URZĄD GMINY STAROŹREBY

BRANŻA
sanitarna

NAZWA RYSUNKU
PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

SKALA
-

	NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Kazimierz Piasek	6/85	sanitarna		08.2009
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Makowski	28/98	sanitarna		NR RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. Anna Szatkowska	MAZ/0223/ /PWOS/09	sanitarna		