L.p.	I			II		III		IV		V		VI		bud. nr dz.		$\emptyset_1$	i_1	L_1	$\emptyset_2$	i_2	L_2	$\emptyset_3$	i_3	L_3	$\emptyset_4$	i_4	L_4	$\emptyset_5$	i_5	L_5	$\emptyset_6$	i_6	L_6	Uwagi
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P																			
1.	S 76/10			S 76/11		S 76/12		S 76/13						dz.nr 227		160	1,5%	2,0m	160	1,5%	44,0m	160	1,5%	20,9m										włączenie do S 76/10 kaskada kolizja z wodoc. 90
	141,80	139,40	140,15	141,80	140,18	142,10	140,84	142,45	141,15																								
2.	S 76/10			S 76/14		S 76/15		S 76/16						dz.nr 232/1		160	1,5%	2,0m	160	1,5%	53,6m	160	1,5%	23,0m							160	1,5%	37,6m	włączenie do S 76/10 7 cm nad dnem kolizja z kablem telekom.
	141,80	139,40	139,47	141,80	139,50	142,10	140,30	142,00	140,65					142,00	140,70																		
3.	S 80			S 80/1		S 80/2		S 80/3		S 80/4		S 80/5		dz.nr 234		160	5%	1,8m	160	1,5%	27,8m	160	1,5%	7,7m	160	1,5%	19,1m	160	1,5%	5,6m	160	1,5%	2,0m	włączenie do S 80 kaskada kolizja z kablem telekom., wodoc. 110 i światłowodem
	138,58	135,61	137,07	138,58	137,16	139,20	137,58	139,25	137,70	139,40	137,99	139,40	138,07		138,10																		
4.	S 81			S 81/1		S 81/2								dz.nr 235		160	1,5%	3,8m	160	1,5%	17,0m												włączenie do S 81 kaskada kolizja z kablem telekom., wodoc. 110 i światłowodem
	138,80	135,69	137,48	139,00	137,54	139,30	137,80																										
5.	S 82			S 82/1		S 82/2		S 82/3						dz.nr 236		160	1,0%	2,0m	160	1,0%	50,0m	160	1,0%	32,4m										włączenie do S 82 kaskada kolizja z kablem telekom., wodoc. 110 i światłowodem
	138,60	135,85	136,56	138,60	136,59	138,70	137,34	139,13	137,83																								
6.	S 84			S 84/1		S 84/2		S 84/3						dz.nr 239/1		160	1,5%	2,0m	160	1,5%	58,3m	160	1,5%	9,5m										włączenie do S 84 43 cm nad dnem kolizja z kablem telekom., wodoc. 110 i światłowodem
	138,40	136,07	136,50	138,40	136,53	138,80	137,41	138,85	137,55																								
7.	S 86			S 86/1		S 86/2								dz.nr 240		160	1,5%	4,0m	160	1,5%	13,3m												włączenie do S 86 kaskada kolizja z kablem telekom., proj. wodoc. 110 i światłowodem
	138,10	136,26	136,94	138,80	137,00	138,50	137,20																										
8.	S 93			S 93/1		S 93/2		S 93/3		S 93/4		S 93/5		dz.nr 245		160	1,5%	4,0m	160	1,5%	48,0m	160	1,5%	50,0m	160	1,5%	49,7m	160	1,5%	15,7m				włączenie do S 93 37 cm nad dnem kolizja z kablem telekom., proj. wodoc. 110 i światłowodem
	137,70	134,55	134,92	137,90	134,98	137,90	135,70	138,90	136,45	138,90	137,20	139,30	137,44																				
9.	S 93/5			S 93/6		S 93/7								dz.nr 245		160	1,5%	34,8m	160	1,5%	9,3m										160	1,5%	6,6m	włączenie do S 86 w dno studni kolizja z kablem telekom., proj. wodoc. 110 i światłowodem
	139,30	137,44	137,44	139,30	137,96	139,50	138,10							139,50	138,20																		
10.	S 98			S 98/1		S 98/2		S 98/3						dz.nr 249/2		160	1,5%	4,1m	160	1,5%	50,0m	160	1,5%	45,5m										włączenie do S98 21 cm nad dnem kolizja z wodoc. w40, i 8xt (światłowód).
	137,90	135,40	135,61	137,90	135,67	137,90	136,42	138,40	137,10																								

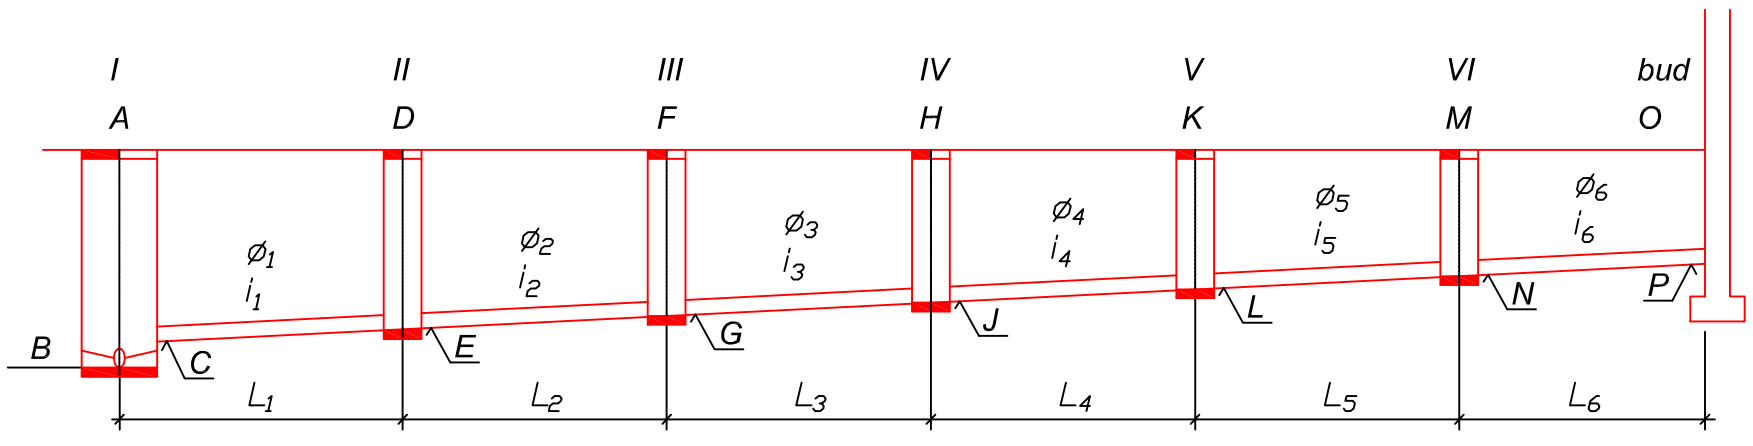

UWAGA:
studnie I ø1000mm
studnie II-VI ø425mm

OBIEKT Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Staroźreby - Góra Nowa i rozbudowa wodociągu z przyłączami w Sarzyn, Przedbórz, Zdziar Wielki i Góra Nowa gm. Staroźreby.

NR UMOWY

ZAMAWIAJĄCY
URZĄD GMINY STAROŹREBY

BRANŻA
sanitarna

NAZWA RYSUNKU
PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

SKALA
-

	NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Kazimierz Piasek	6/85	sanitarna		08.2009
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Makowski	28/98	sanitarna		NR RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. Anna Szatkowska	MAZ/0223/ /PWOS/09	sanitarna		