L.p.	I			II		III		IV		V		VI		bud. nr dz.		$\emptyset_1$	i_1	L_1	$\emptyset_2$	i_2	L_2	$\emptyset_3$	i_3	L_3	$\emptyset_4$	i_4	L_4	$\emptyset_5$	i_5	L_5	$\emptyset_6$	i_6	L_6	Uwagi
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P																			
1.	S 314			S 314/1		S 314/2		S						dz.nr 142		160	1,5%	3,0m	160	25%	9,1m	160	7%	13,1m										włączenie do S 10cm nad dnem, kolizja z wodoc. 110
	140,55	139,05	139,15	143,00	139,20	143,00	141,48	143,90	142,40																								
2.	S 315			S 315/1		S 315/2		S 315/3		S 315/4		S 315/5		dz.nr 143		160	1,5%	3,4m	160	1,5%	6,0m	160	1,5%	25,4m	160	1,5%	5,6m	160	1,5%	11,1m				
	141,80	139,12	141,07	143,00	141,13	143,60	141,22	143,60	141,60	143,70	141,68	143,20	141,85																				
3.	S 315/5			S 315/6										dz.nr 143		160	1,5%	2,2m													160	%	m	włączenie do S kaskadą
	143,20	141,85	141,85	143,20	141,88									143,20	141,90																		
4.	S 323			S 324		S 324/1		S 324/2		S 324/3		S 324/4		dz.nr 132		200	0,5%	22,9m	160	1,5%	11,0m	160	1,5%	6,1m	160	1,5%	6,1m	160	1,5%	21,8m	160	1,5%	6,8m	włączenie do S 25cm nad dnem, kolizja z kablem telekom. rura przeciskowa stalowa DN300, L=11,0m
	139,32	137,44	137,69	139,60	137,81	140,00	137,98	141,20	139,65	141,20	139,74	141,50	140,07	141,67	140,17																		
5.	S 316			S 316/1		S 316/2		S 316/3						dz.nr 144		160	1,5%	6,8m	160	1,5%	5,2m	160	1,5%	2,2m										włączenie do S kaskadą
	142,80	140,30	141,39	143,00	141,49	143,10	141,57	143,10	141,60																								
6.	S 317			S 317/1		S 317/2		S 317/3						dz.nr 147		160	5%	6,0m	160	1,5%	12,0m	160	1,5%	6,6m										włączenie do S kaskadą kolizja z kablem telekom. i z wodoc.
	142,70	140,08	141,12	143,00	141,42	143,15	141,60	143,20	141,70																								
7.	S 318			S 318/1		S 318/2								dz.nr 145		160	5%	7,0m	160	3%	6,2m													włączenie do S kaskadą
	142,63	139,90	141,16	142,90	141,51	143,20	141,70																										
8.	S 318			S 318/3		S 318/4								dz.nr 150		160	5%	6,8m	160	1,5%	8,2m													włączenie do S kaskadą kolizja z kablem telekom. i z wodoc.
	142,63	139,90	141,07	142,80	141,41	143,03	141,53																										
9.	S 319			S										dz.nr 151		160	4,5%	5,5m																włączenie do S kaskadą kolizja z kablem telekom. i z wodoc.
	142,08	139,43	140,45	142,20	140,70																												

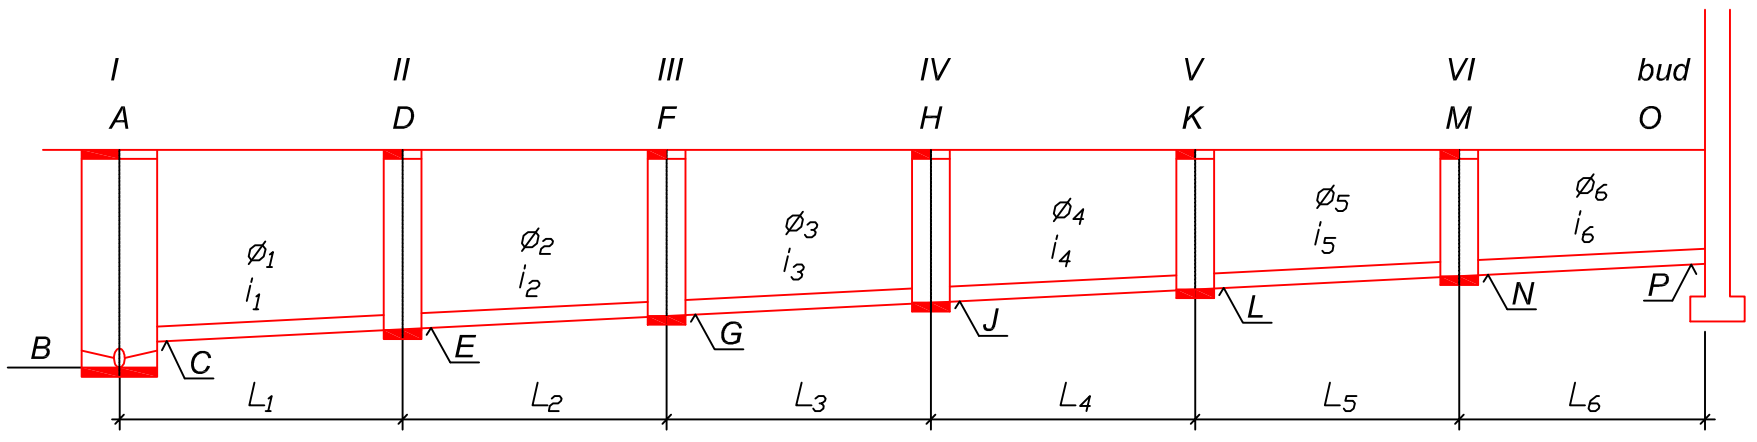

UWAGA:
studnie I ø1000mm
studnie II-VI ø425mm

OBIEKT Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Staroźreby - Góra Nowa i rozbudowa wodociągu z przyłączami w Sarzyn, Przedbórz, Zdziar Wielki i Góra Nowa gm. Staroźreby.					NR UMOWY
ZAMAWIAJĄCY URZĄD GMINY STAROŹREBY					BRANŻA sanitarna
NAZWA RYSUNKU PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE					SKALA -
	NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Kazimierz Piasek	6/85	sanitarna		08.2009
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Makowski	28/98	sanitarna		NR RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. Anna Szatkowska	MAZ/0223/ /PWOS/09	sanitarna		